



ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

«Опора»

Паспорт

ЮКСО 84.00.001 ПС

1 Назначение

Металлические опоры «ОПОРА-2», «ОПОРА-2,5», «ОПОРА-3», «ОПОРА-3,5» и «ОПОРА-4» устанавливаются на периметре и предназначены для крепления блоков однопозиционных и двухпозиционных извещателей серий «FMW», «БАРЬЕР», «ФОРТЕЗА», «ФАНТОМ», «ЗЕБРА», «ЛУЧ-М», коробок распределительных, блоков питания, а также оборудования других производителей.


2 Общие сведения

«ОПОРА-2», «ОПОРА-2,5», «ОПОРА-3», «ОПОРА-3,5» и «ОПОРА-4» представляют собой металлические трубы длиной 2,0 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м и 4 м соответственно и диаметром 76 мм, имеющие все необходимые отверстия для подведения и прокладки кабелей питания и шлейфов сигнализации и расключения их в распределительной коробке или блоке питания.

Верхняя часть трубы герметично закрыта заглушкой, предотвращающей попадание воды или снега внутрь опоры и защищающей внутреннюю поверхность трубы от воздействия коррозии. Кроме этого, наличие заглушки обеспечивает свободный доступ к кабелям внутри опоры при проведении монтажных и ремонтных работ. Защита наружной поверхности опоры выполнена с помощью порошковой покраски, а для агрессивных сред возможна защита поверхности гальванопокрытием.

Для обеспечения достаточной устойчивости опоры закладываются в грунт на глубину 800...1000 мм. В нижней части трубы имеется два отверстия для ввода-вывода магистральных кабелей питания и сигнализации.

В опорах предусмотрены отверстия для подведения кабеля от извещателя и магистральных кабелей к распределительной коробке. Если возникает необходимость выполнять сезонное изменение высоты установки извещателей, то рекомендуется прокладывать кабель напрямую от блока извещателя к коробке, не заводя его внутрь опоры. В этом случае длина кабеля даст свободу перемещения блока извещателя на опоре по высоте.

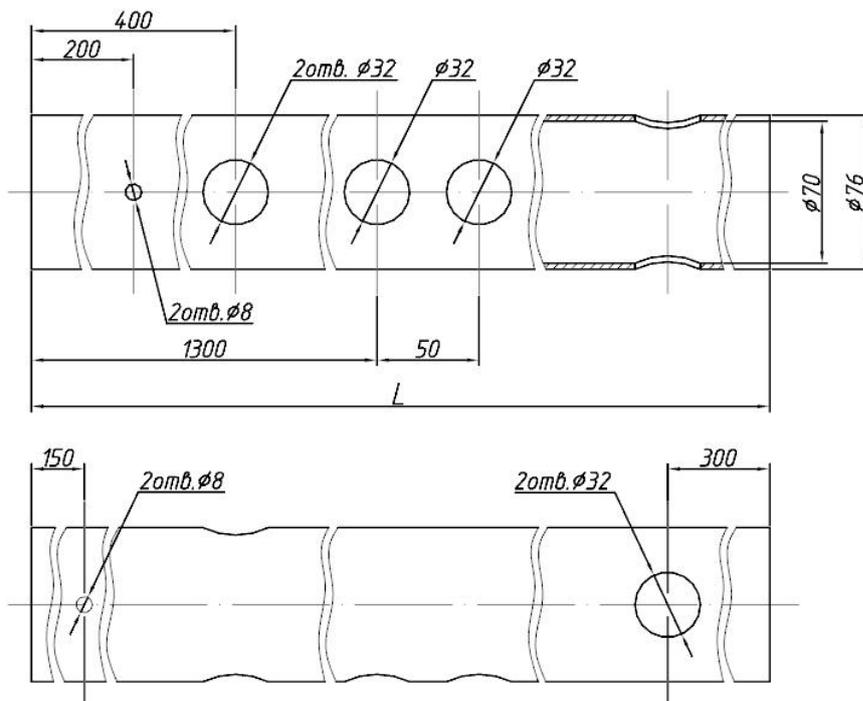

Наименование	L, мм	Вес, кг не более
Опора 2000	2000	12
Опора 2500	2500	15
Опора 3000	3000	18
Опора 3500	3500	21
Опора 4000	4000	24

3 Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- опора (2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000) – 1 шт.;
- стальной пруток диаметром 6 мм и длиной 500 мм – 2 шт.;
- заглушка резиновая – 1 шт.;
- заглушка пластиковая – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

Заключение предприятия–изготовителя о том, что изделие «Опора» соответствует ЮКСО 84.00.001 и признан годным для эксплуатации. Сертификации не подлежит.

Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.

Штамп ОТК

Контактная информация:
 ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"
 442960, г. Заречный, Пензенской обл., а/я 45
 тел./факс (8412) 65-53-16 (многоканальный)
 E-mail: ot@forteza.ru, dev2@forteza.ru
 Internet: www.FORTEZA.ru